

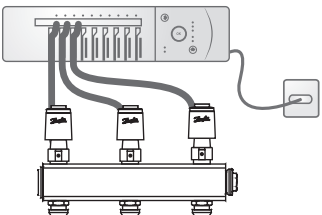



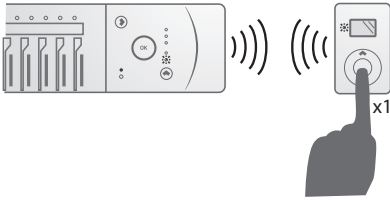
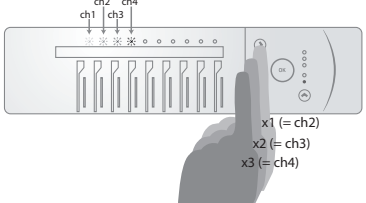
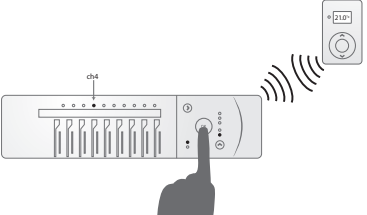

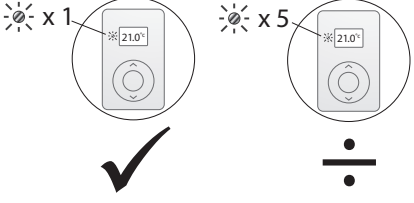
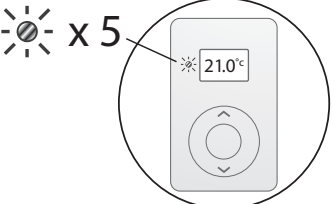
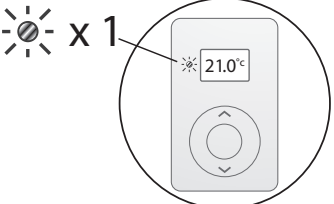

 <p>1. Zorg dat de CF-MC-hoofdregelaar is losgekoppeld van de netvoeding.</p>	 <p>2. Verwijder de rode lipjes van de motoren (alleen voor NC-typen).</p>	 <p>3. Sluit de kabels vanaf de motoren aan op de CF-MC-hoofdregelaar.</p>
 <p>4. Wanneer alle motoren zijn aangesloten, sluit u de CF-MC-hoofdregelaar aan op de netvoeding.</p>	 <p>5. Verwijder de beschermstrip van de batterijen in CF-R-kamerthermostaten.</p>	 <p>6. Houd de Λ-knop ingedrukt totdat de installatie-led knippert.</p>
 <p>7. Houd de OK-knop ingedrukt totdat de installatie-led constant brandt.</p>	 <p>8. Druk de middelste knop van de CF-R-kamerthermostaat één keer in.</p>	 <p>9. Selecteer de kamerthermostaat met behulp van de $>$-knop.</p>
 <p>10. Druk de OK-knop in om de kamerthermostaat toe te voegen aan de CF-MC. Herhaal de stappen 6 tot 10 voor elk apparaat dat u wilt toevoegen.</p>	 <p>11. Om de verbinding te testen, drukt u de middelste knop van de kamerthermostaat één keer in.</p>	 <p>12a. De led knippert 1 keer: verbinding is tot stand gebracht. 12b. De led knippert 5 keer: verbinding is mislukt.</p>
 <p>13. Als de verbinding is mislukt: zoek een andere locatie voor de thermostaat en herhaal stap 11.</p>	 <p>14. Als de verbinding tot stand is gebracht: monteer de thermostaat; zie stap 15.</p>	 <p>15. Monteer de kamerthermostaat op een hoogte van ongeveer 150 cm. Installeer een kamerthermostaat niet op een plaats die wordt blootgesteld aan direct zonlicht.</p>